

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ : สายชอยญูแบกา โป๊ะ (ช่วง 2) หมู่ที่ 9 บ้านคลองควน ต.บุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละปุโย

จ่ายขาดสะสม ปีงบประมาณ 2565



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกป่าโมก
(ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านคลองสวน
หนองจิก อ. ปัตตานี)

ตรวจแบบ/เขียนแบบ

นายวิชาญ ใสเนนพงศ์
นายทองแดง งามดี


เห็นชอบ

(นายวิชาญ ใสเนนพงศ์)
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าโมก

แบบแสดง


ผังบริเวณ

แบบแสดง	แผนที่
จากแบบผัง	

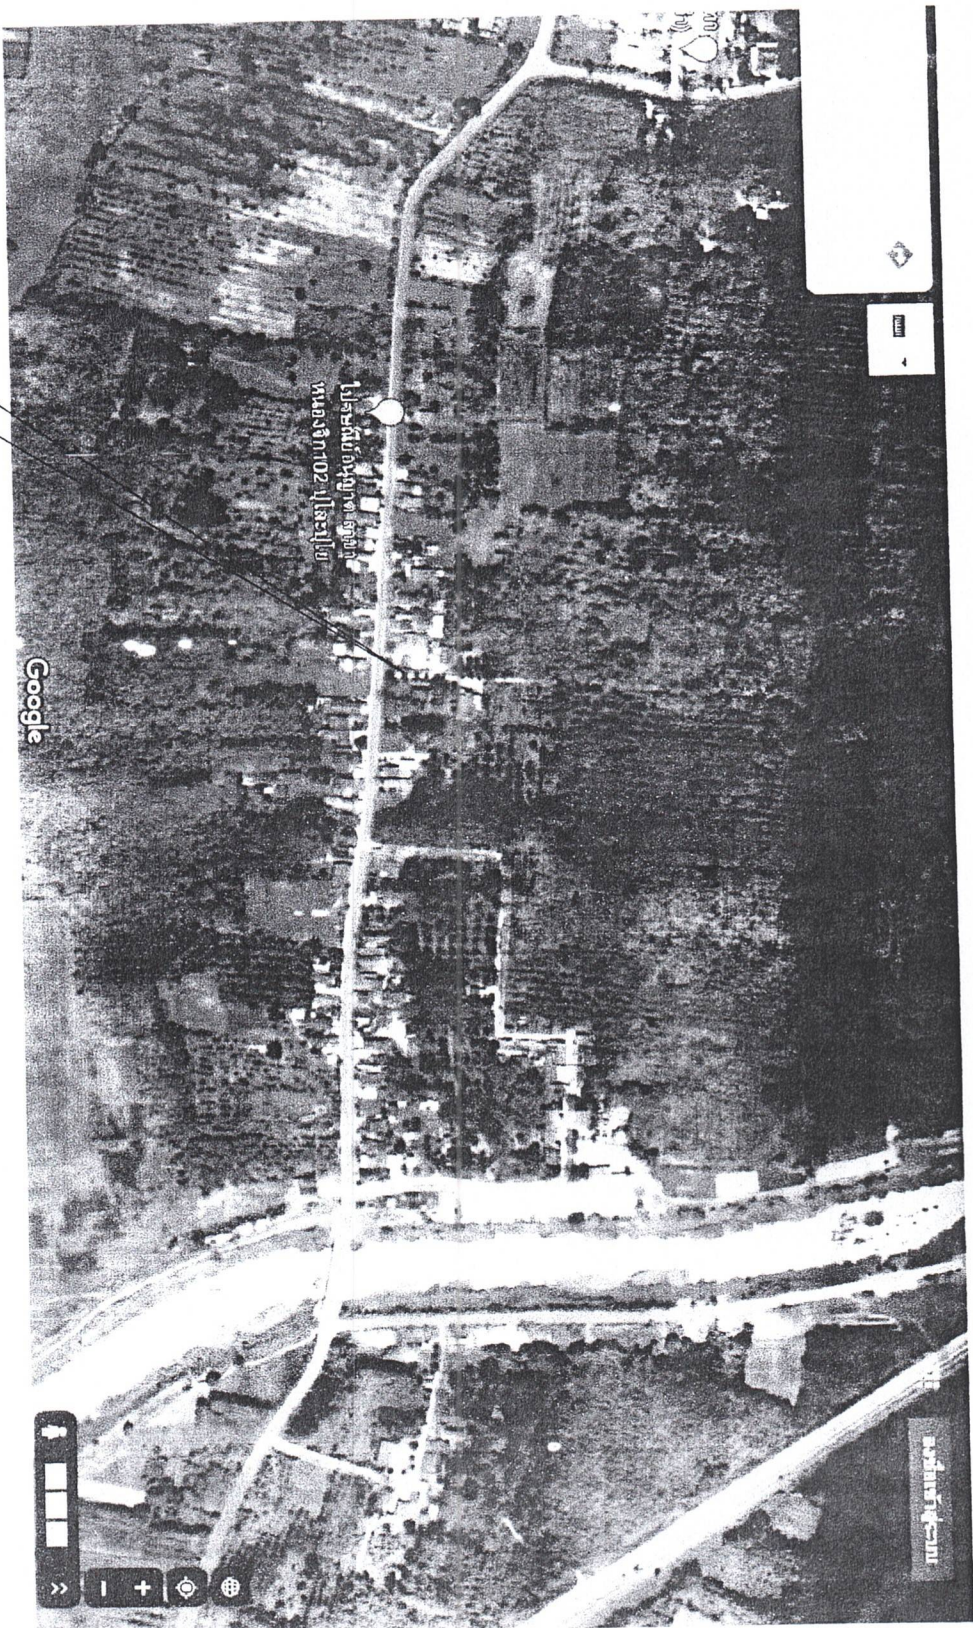


จุดดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกป่าโมก (ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ คลองสวน ต. ป่าโมก อ. หนองจิก จ. ปัตตานี)

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ



ก่อสร้างถนน คสล.สายแยกกาบึะ (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 9 คลองควน ตำบลไฉะโย อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางรวม 40.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.

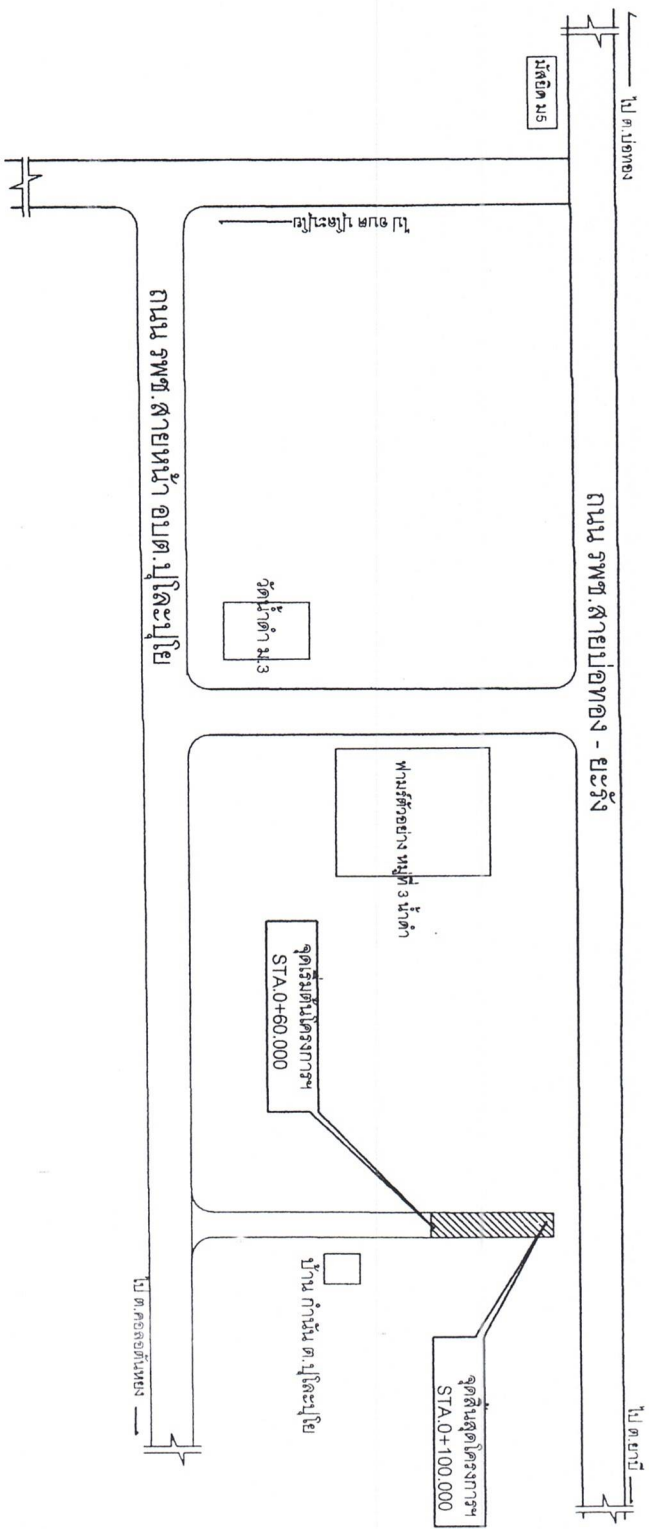

องค์การบริหารส่วนตำบลไฉะโย

โครงการ

ก่อสร้างถนนคสล.สายแยกกาบึะ(ช่วงที่ 2)

หมู่ที่ 9 บ้านคลองควน

ตรวจสอบ/เขียนแบบ



(นายวิฑูรย์ วัฒนพงศ์)
ผอ.กองช่าง อบต.ไฉะโย

เห็นชอบ



(นายอรุณ ปากขาว)
ปลัด อบต.ไฉะโย



(นายชาญวิทย์ วงศ์ปิตม)
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไฉะโย

แบบแสดง

ผังบริเวณ

แบบเลขที่


แผ่นที่

จำนวนแผ่น


ข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง

- ปูนซีเมนต์
 - ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสามัญตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15
- ทราย
 - 2.1 ต้องเป็นทรายเม็ดหรือทรายอบ ที่มีเม็ดหยาบ คม เบ้าเกรง สะอาด ปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย หิน แก้ว และสารอินทรีย์ต่าง ๆ เป็นต้น
 - 2.2 ทรายที่ใช้ก่อสร้าง จะต้องมีความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1
- หิน กรวด
 - หินหรือกรวดที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรง เหนียว ไม่เปราะและแตกหักจากวัสดุอื่นเมื่อขนาดใหญ่สุดของหินหรือกรวดที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 40 มม.
- น้ำ
 - น้ำที่ใช้ผสมและบ่มคอนกรีต จะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน กรดต่าง เกลือ น้ำตาล วัสดุหรือสารอื่นใด ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตหรือคอนกรีตเสริม
- คอนกรีต
 - ชนิดและกำลังของคอนกรีต จะต้องใช้จำนวนปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม. (ค2) ตาม มอก. 101 และอัตราส่วนส่วนผสมของมวลคอนกรีตตามมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (0.15 x 0.15 x 0.15 ซม.) ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. คอนกรีตที่หล่อเสร็จจะต้องทำการบ่มต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
- เหล็กเสริม
 - 6.1 มาตราฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มยธ. 103 หรือหน่วยงานอื่นที่หน้าเชื่อถือ
 - 6.2 เหล็กเสริมทรง WRE MESH ต้องมีคุณสมบัติตาม ผลิตภัณฑ์ มอก.
- การแบ่งผิวหน้าคอนกรีต
 - ให้ทำเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วโดยใช้ไม้กวาดหรือแปรงกวาดตามผิวที่ควรควบคุมงานเห็นขอบแล้วให้กวาดด้านขวางจากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกัน โดยตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน และรองพื้นผิวจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
- ชนิดต่างๆ
 - เป็นมาตรฐานออกจากอะลูมิเนียมอย่างอื่น
- ความหนาของชั้นลูกรังประจำระดับชั้นทางเดิม
 - ขึ้นอยู่กับระดับถนนที่จะก่อสร้างตามข้อกำหนดในแบบสำรวจเฉพาะงาน
- คุณภาพวัสดุและวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิการ หรือหน่วยงานที่หน้าเชื่อถือ

	
องค์การวิสาหกิจร่วมตำบลโป่งน้ำร้อน	
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.	
ตรวจสอบ/เขียนแบบ (นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง อบต.โป่งน้ำร้อน	
เห็นชอบ  (นายอริศ ปากบารา) ปลัด อบต.โป่งน้ำร้อน	
อนุมัติ  (นายชาญชัย วงศ์โคตร) นายก อบต.โป่งน้ำร้อน	
แบบแสดง	
แบบเลขที่	แผ่นที่
จำนวน	

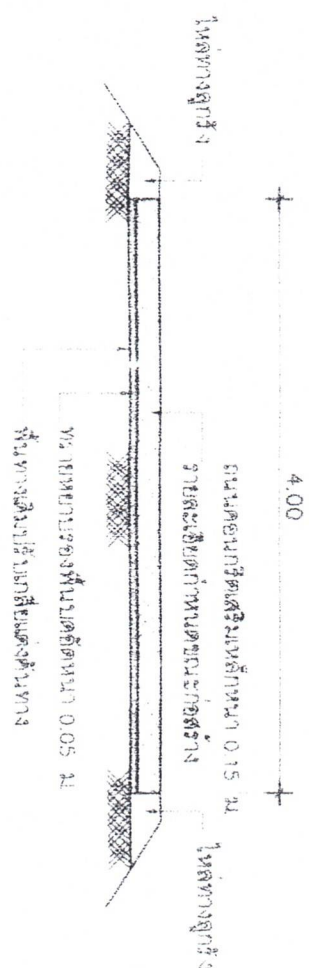


รูปตัดโค้งสร้างทาง 1 : 50

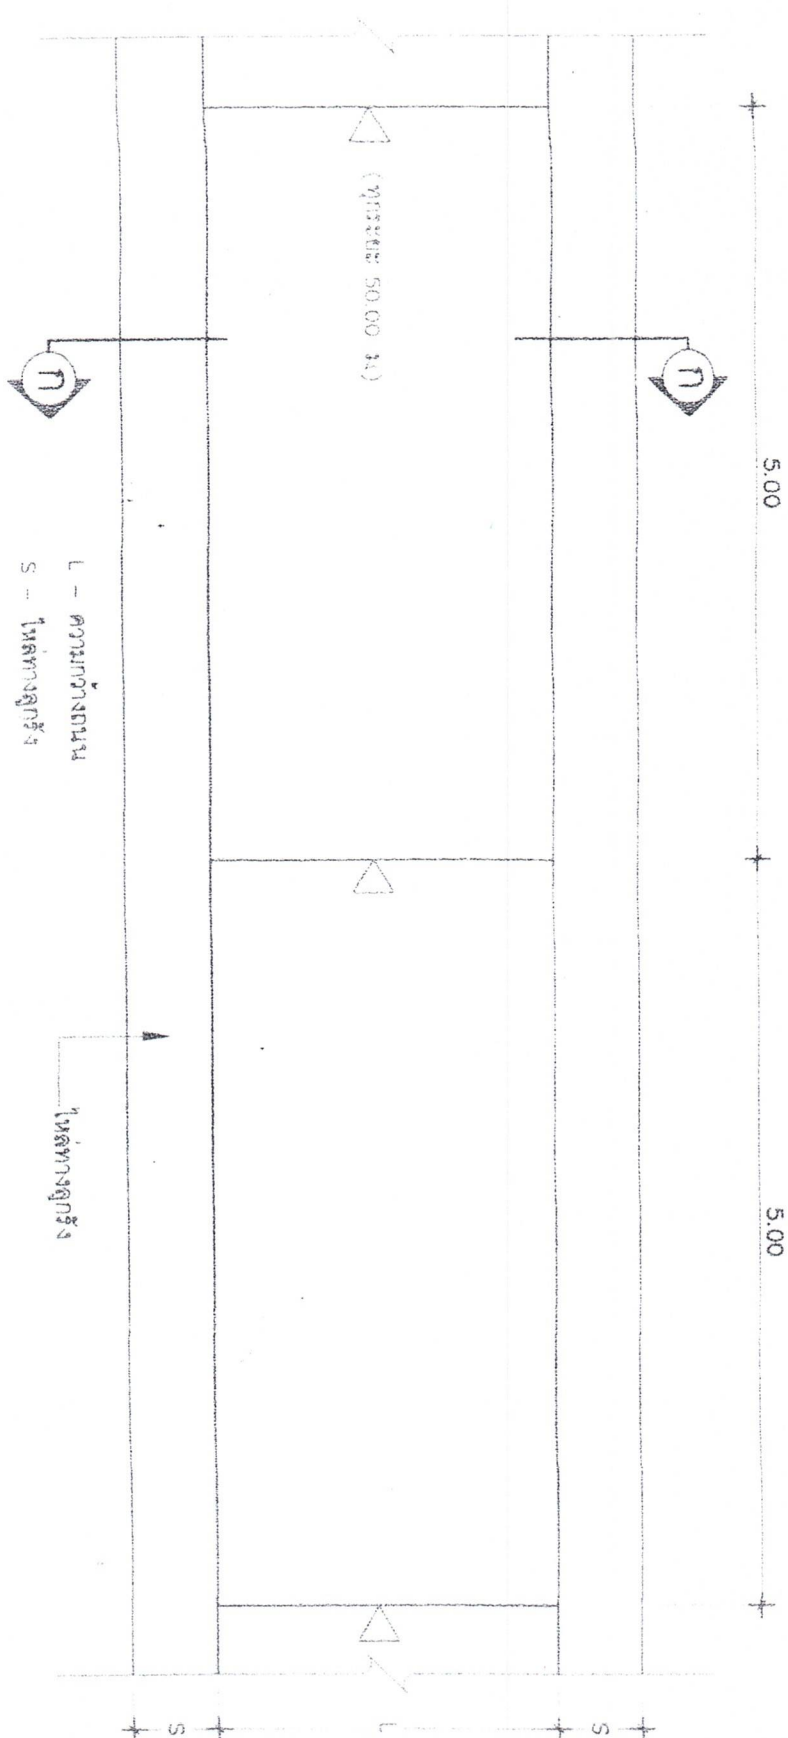


L - ความกว้างถนน
S - ไหล่ทางลูกรัง

แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 50


	
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้อย โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.	
ตรวจสอบ/เขียนแบบ (นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง อบต.โป่งน้อย	
เห็นชอบ  (นายอริศ ปกบารา) ปลัด อบต.โป่งน้อย	
อนุมัติ  (นายชาญวิทย์ วงศ์ต้น) นายก อบต.โป่งน้อย	
แบบแสดง	
แบบเลขที่	แผนที่
จำนวน	

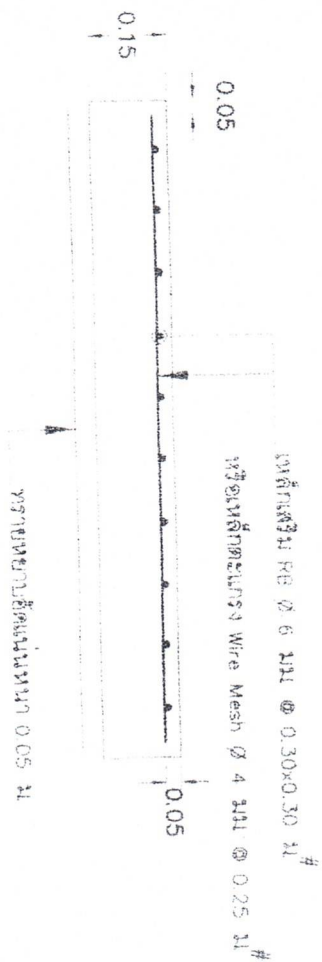

แบบขยายรูปตัดแสดงการเสริมเหล็ก
มาตราส่วน 1:50

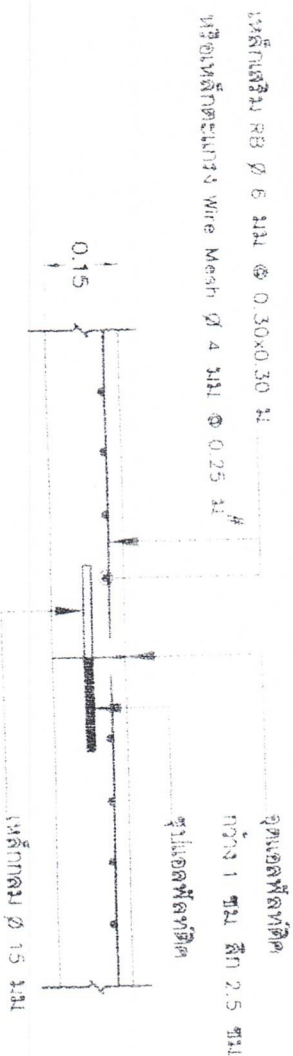

แบบขยายรูปตัดแสดงการเสริมเหล็ก
มาตราส่วน 1:50

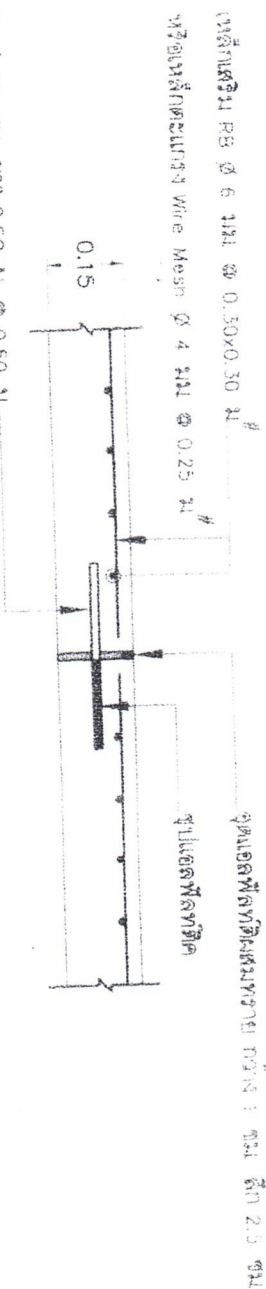

แบบขยายรูปตัดแสดงการเสริมเหล็ก
มาตราส่วน 1:50



องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.

ตรวจสอบ/เขียนแบบ

(นายวิรุทธิ์ ไชยนาพงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.โป่งน้ำร้อน

เห็นชอบ

(นายอริติ ปากบารา)

ปลัด อบต.โป่งน้ำร้อน

อนุมัติ

(นายชาญชัย วงศ์โคตร)

นายก อบต.โป่งน้ำร้อน

แบบแสดง

แบบเลขที่

แผ่นที่

จำนวน





แบบแปลน 1 : 25

แบบป้าย

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขอบของตัวหนังสือด้านหน้าและด้านหลังป้ายทาสีเขียวทึบ ขีดความสูงของขอบแบบ 1 นิ้ว
4. แผ่นป้าย แผ่นเหล็กขนาด 1.20x2.40 ม.
5. เสาป้ายทาสีทึบขนาด 2"

โครงการก่อสร้างของ อบต.ปูโล๊ะปูโย
 ปีงบประมาณ 2562
 1. วัตถุประสงค์
 2. วัตถุประสงค์
 3. วัตถุประสงค์
 4. วัตถุประสงค์
 5. วัตถุประสงค์

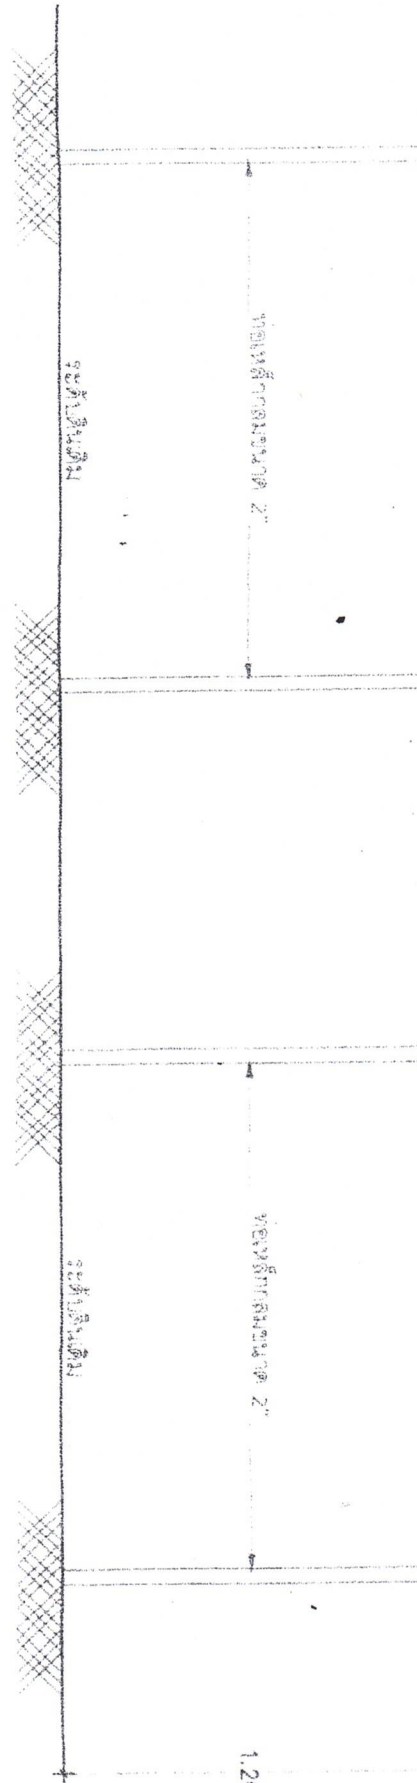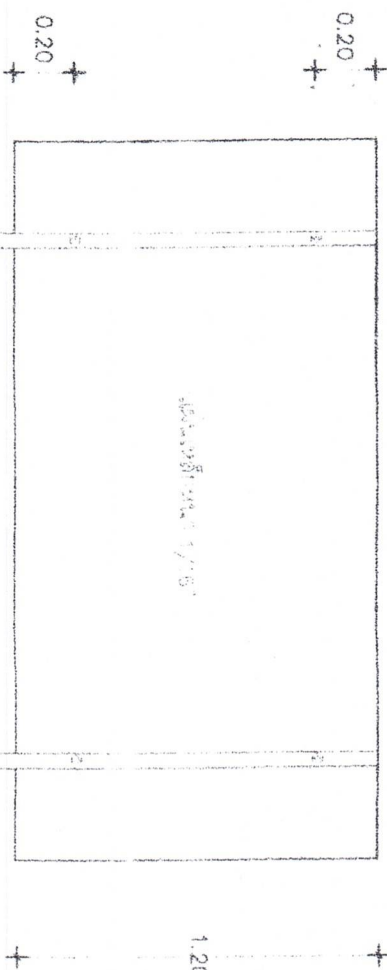

รูปด้านหน้า 1 : 25

รูปด้านหลัง 1 : 25



องค์การบริหารส่วนตำบลปูโล๊ะปูโย

โครงการ

ก่อสร้างถนน กสส.

ตรวจสอบ/เขียนแบบ

(นายวิรัช ไขยนพวงศ์)

ผอ.กองช่าง อบต.ปูโล๊ะปูโย

เห็นชอบ

(นายอริศ ปากบารา)

ปลัด อบต.ปูโล๊ะปูโย

อนุมัติ

(นายชาญ วงศ์รัตน์)

นายก อบต.ปูโล๊ะปูโย

แบบแสดง

แบบเลขที่

แผ่นที่

จำนวน